



PÔDORYS KOTOLNE

REZ KOTOLŇOU

O1

DN20
ODFUKOVÉ POTRUBIE VYVIESŤ
NAD STRECHU A OHNÚŤ O 180°

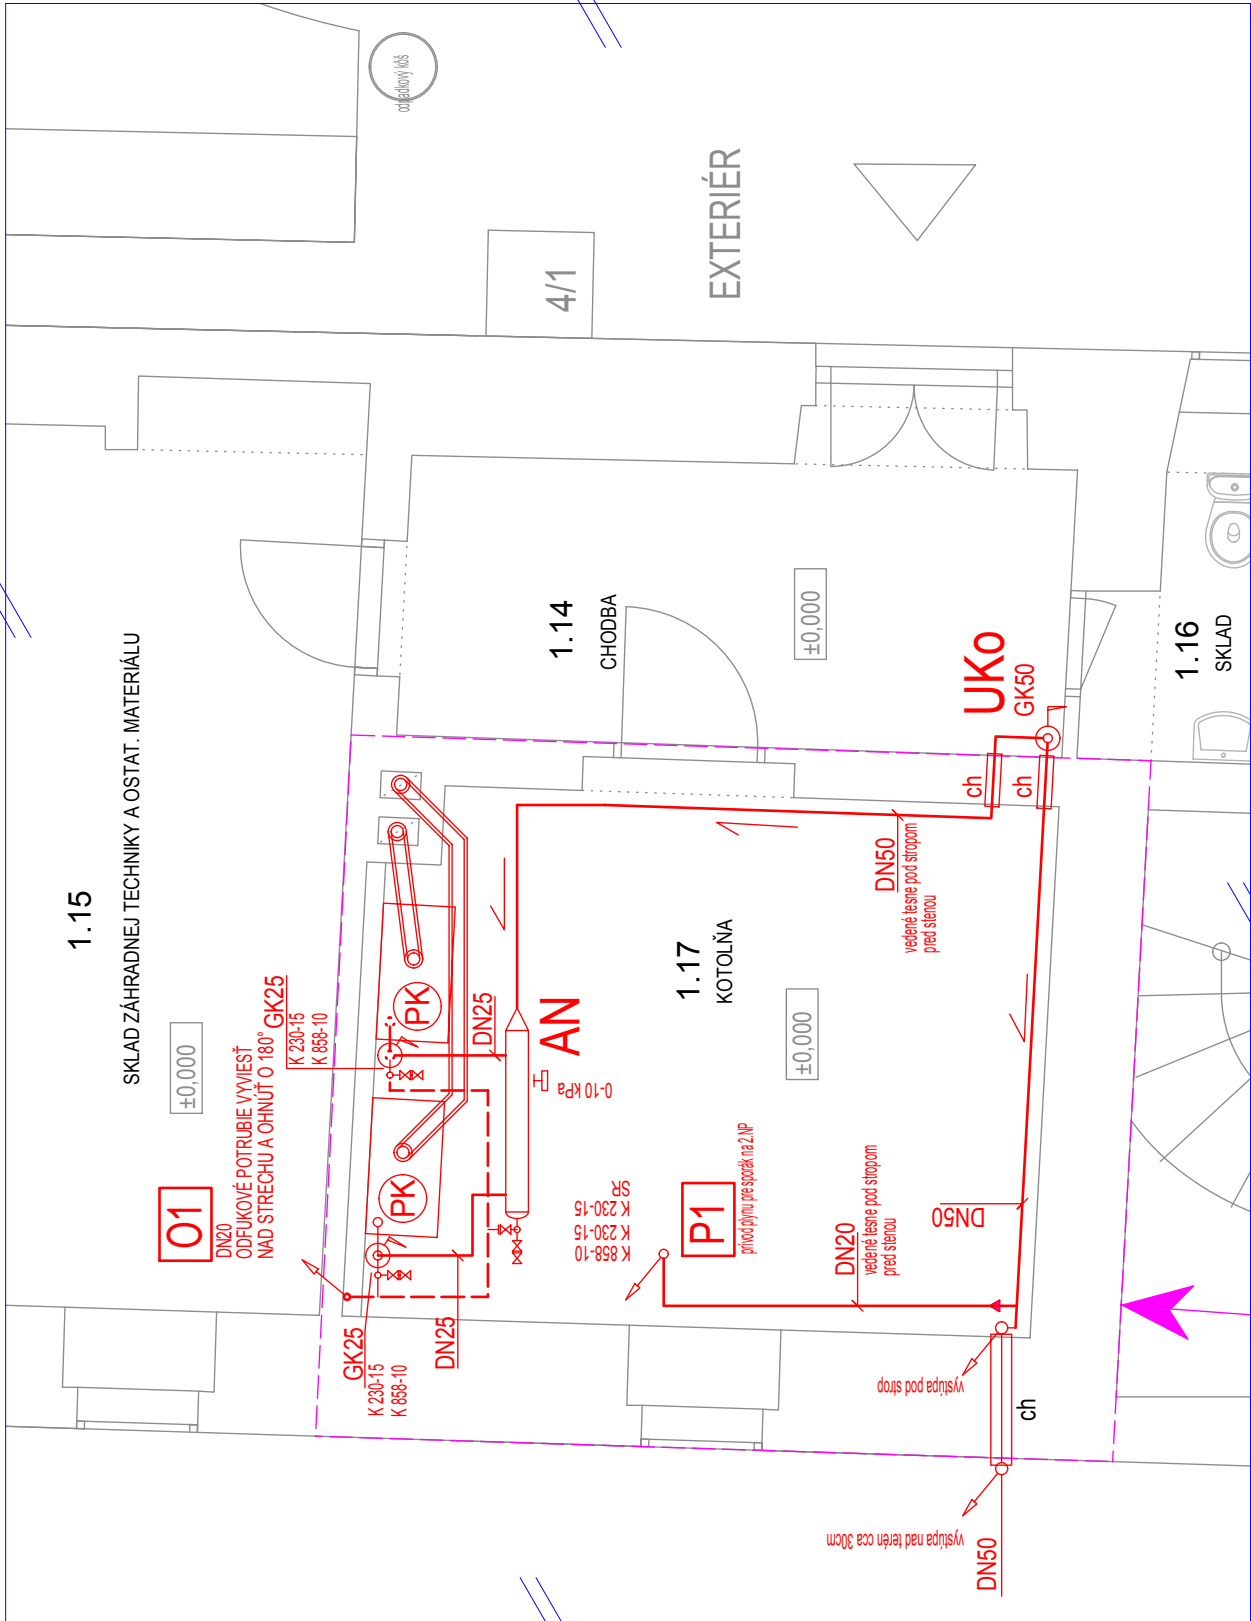

P1

O1

PK

UKo

AP

ch

POZNÁMKY:

POTRUBIE PLYNU JE VEDENÉ VOLNE PRED STENOU ALEBO POD OMIETKOU
SPÁDOVANIE POTRUBIA PLYNU JE SMEROM K SPOTREBIČOM ALEBO PODLA SMERU
SPÁDU VO VÝKRESOCH
PRECHODY POTRUBIA PLYNU CEZ NOSNÉ KONŠTRUKCIE SÚ OPATRENÉ CHRÁNIČKOU



LEGENDA:

———— VNÚTORNÝ ROZVOD PLYNU V BUDOVE
----- ODFUKOVÉ POTRUBIE PLYNU

STÚPACIE POTRUBIE VNÚTORNÉHO PLYNOVODU

ODFUKOVÉ POTRUBIE PLYNU
VYVIESŤ NAD STRECHU A OHNÚŤ O 180°


PLYNOVÝ KOTOL BUDERUS LOGAMAX Plus GB142-60 (ALEBO ADEKVATNA NAHRADA) -10,6-54,1kW
SPOTREBA PLYNU á 6,99m3/hod
PRIPOJENIE: GK20

ROČNÁ POTREBA PLYNU: 18195,16 m3

UZÁVER KOTOLNE - GK50

AKUMULAČNÉ POTRUBIE PLYNU, ø150, dl.1200mm

CHRÁNIČKA

AUTORI PROJEKTU :		ING. ARCH. JÚLIUS LIŠANÍK, ING. ARCH. JARO HRIVNÁK			
C					
B					
A					
INDEX	DÁTUM	KRESLIL	TYP ZMENY / OBSAH		
PROJEKTANT		ING. LETASIOVA	<div><div>PROFI PROJEKT s. r. o., Wuppertálska 1, 40 023 Košice SLOVAKIA TEL.: +421(0)905 608 052 piliarkin@profiprojekt.sk</div></div>		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		JUHÁSZ			
HIP:		ING. PILARKIN			
TECHNICKÁ KONTROLA:		ING. PILARKINOVÁ			
STAVBA:	OBNOVA OKOLICSÁNYIHO KAŠTIEĽA V BRZOTÍNE				
INVESTOR:	OBEC BRZOTÍN, MÁRIASSYHO NÁMESTIE č. 167, 049 51 BRZOTÍN		Miesto stavby: BRZOTÍN, MÁRIASSYHO NÁMESTIE č. súpisné 52, parcela č. 360		
STAVEBNÝ OBJEKT: PREVÁDZKOVÝ SÚBOR:	SO 01 - KAŠTIEĽ				
NÁZOV VÝKRESU:	PÓDORYS 1. NADZEMNÉHO PODLAŽIA - KOTOLŇA, REZ KOTOLNE				
ČÍSLO VÝKRESU:	163.3.01.PL - 2		Mierka: 1 : 50	Stupeň PD: RP	Dátum: 26.1.2015