


2
-
Z
-
P
-

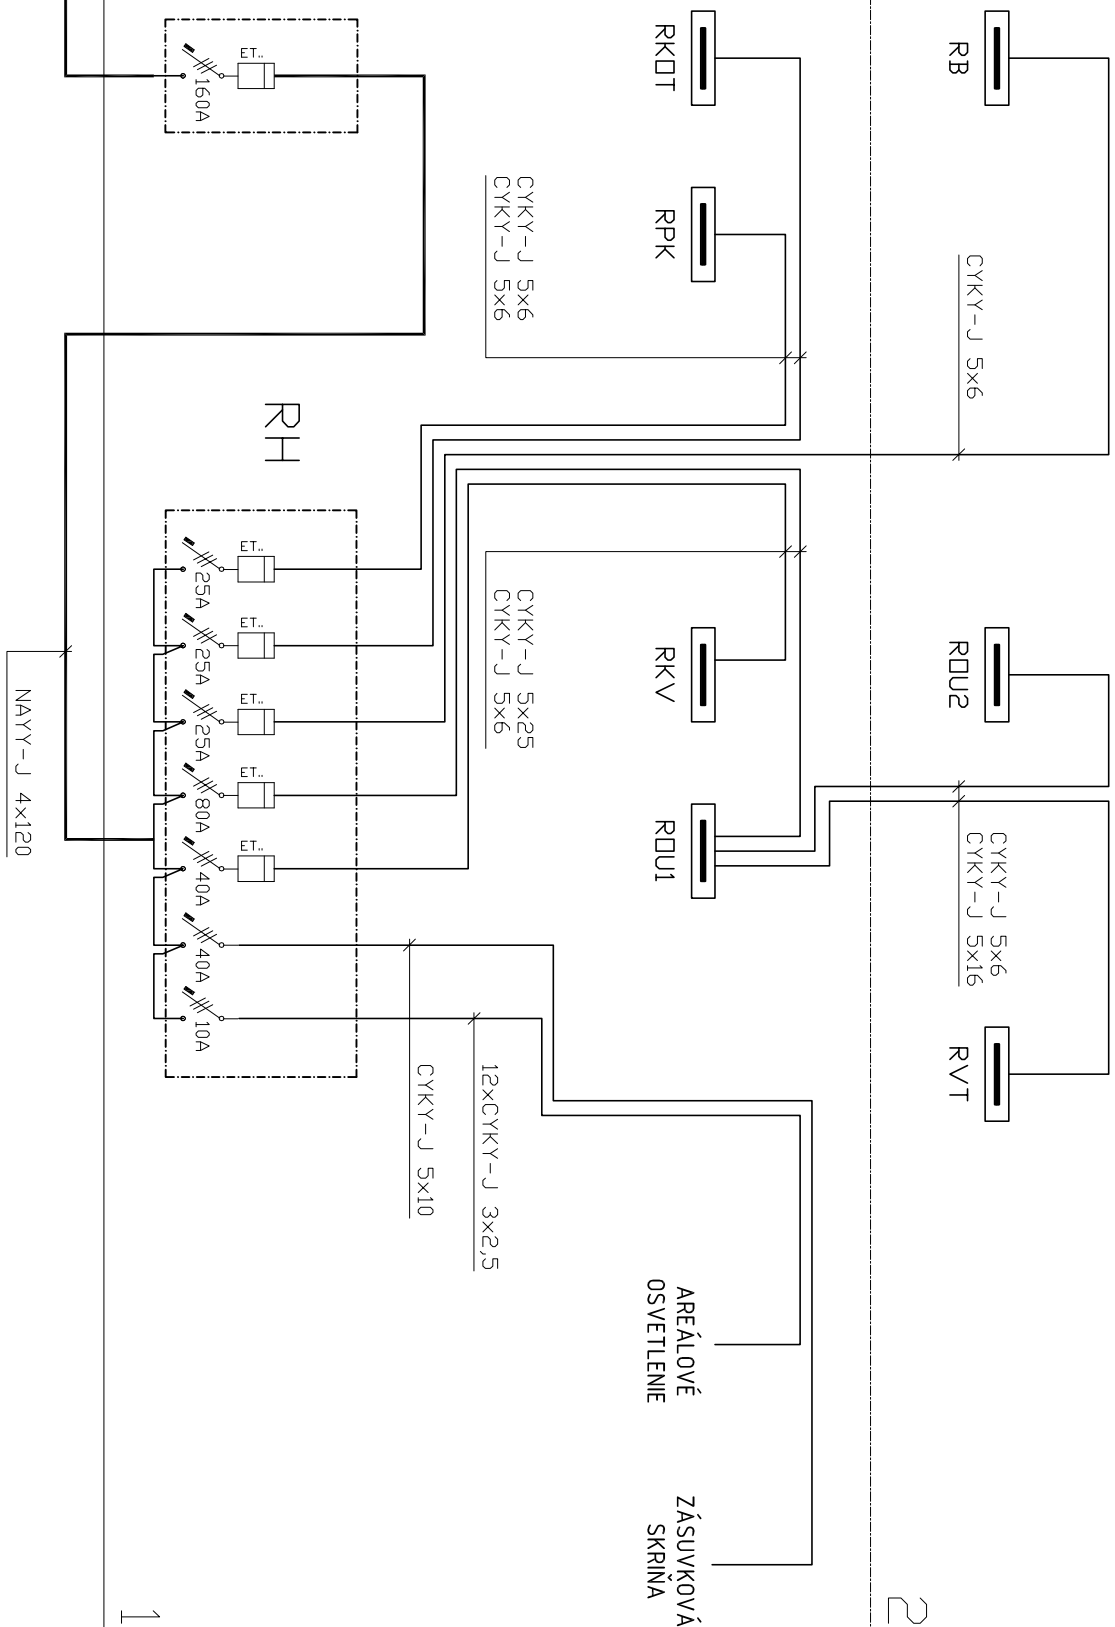

—
—
—
—

—
—
—

INP

PRIPOLKA NN
Z TRAFODSTANICE NAYY-J 4x150

ROZVODNÁ SIEŤ:

3+PEN ~ 50Hz 400/230V, TN-C
3+PEN(N+PE) ~ 50Hz 400/230V, TN-C-S
3+N+PE ~ 50Hz 400/230V, TN-S
1+N+PE ~ 50Hz 230V, TN-S

Ochranné opatrenie: Základná ochrana

- ochrana pred priamym dotykom čl. (STN 33 2000-4-41 čl. 4.11.2)
- izolovaním živých častí (STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.1)
- zbraňami alebo krytmi (STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.2)

Ochranné opatrenie: Ochrana pri poruche

Ochrana pred nepriamym dotykom čl. (STN 33 2000-4-41 čl. 4.11.3)

Doplňková ochrana (STN 33 2000-4-41 čl. 41.3.3)

- doplnková ochrana prúdovým chráničom RCD (STN 33 2000-4-41 čl. 415.1)
- doplnkové ochranné pospájanie (STN 33 2000-4-41 čl. 415.2)

POZNÁMKA:

- v PRIESTOROCH S VAŇOU ALEBO SPRCHOU A V UMÝVACÍCH PRIESTOROCH
ZRIADIŤ DOPLNKOVÉ POSPÁJANIE V ZMYSLE NORMY STN 33 20007-701.

PROSTREDIE:

POŽADOVANÉ MIN. KRYTIE:

VŠETKY VNÚTORNÉ PRIESTORY (311)

IP20 - EL. PRÍSTROJE

IP20 - SVIETIDLA

IP20 - SVIETIDLA

IP40/20 - ROZVÁDZACE

IP40/20 - ROZVÁDZACE

VONKAŠIE PRIESTORY (411)

IP43 - EL. PRÍSTROJE

IP43 - SVIETIDLA

IP43 - SVIETIDLÁ

HIP	HLAVNÝ PRŮJ.	ZDP, PRŮJ.	VYPRACOVAL:	ING. JÚLIUS VAŠKO	
Ing. Ján PILLARKIN		Ing. Vaško	Ing. Vaško	PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA	
				DUNAJSKÁ 12, KOŠICE	
				tel.: 0908982286	
INVESTOR:	Obec Brzoťín, Máriašsýho námestie č. 167, 049 51 Brzoťín			DÁTUM:	01/2015
STAVBA :	Obnova Okolicsányho kaštieľa v Brzoťíne			STUPEŇ:	RP
	Brzoťín, Máriašsýho námestie č. súpisné 52, parc.č. 360			PROFESIA:	ELEKTRO
SD, PS:	SO 01 – KAŠTIEL			FORMÁT:	6A4
				ZÁK. ČÍSLO:	
ČASŤ:	ELEKTROINŠTALÁCIA			MIERKA:	VŠKR. ČÍSLO:
DBSAH :	Prehľadová schéma napájania			1:100	6