

ROZVODNÁ SIEŤ:

3+N+PE ~ 50Hz 400V/230V, TN-S
1+N+PE ~ 50Hz 230V, TN-S

Ochranné opatrenie: Základná ochrana

- Ochrana pred priamym dotykom čl. (STN 33 2000-4-41 čl. 411.2)
- izolovaním živých častí (STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.1)
- zábranami alebo krytmi (STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.2)

Ochranné opatrenie: Ochrana pri poruche

- Ochrana pred nepriamym dotykom čl. (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3)
- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.1)
- samočinné odpojenie pri poruche v sieťi TN (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.2)


Doplnková ochrana (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.3)

- doplnková ochrana prúdovým chráničom RCD (STN 33 2000-4-41 čl. 415.1)
- doplnkové ochranné pospájanie (STN 33 2000-4-41 čl. 415.2)


ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA:


PREVEDENIE:	OCELO-PLECHOVÉ NA OMIETKU
ROZMERY:	1070x588x136 v x š x h
KRYTIE:	IP30/30
PRÚD:	In=63A Ik" < 10kA
PRÍVOD:	ZHORA
VÝVODY:	HORE

HIP	HLAVNÝ PRŮJ:	ZODP. PRŮJ:	VYPRACOVAV:	ING. JÚLIUS VAŠKO PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA DUNAJSKÁ 12, KOŠICE tel: 0908982286	
Ing. Ján PILIARKIN		Ing. Vaško	Ing. Vaško		
				DÁTUM:	01/2015
INVESTOR:	Obec Brzoťín, Máriaššyho námestie č. 167, 049 51 Brzoťín			STUPEŇ:	RP
STAVBA :	Obnova Okoliesányho kaštieľa v Brzoťíne			PROFESIA:	ELEKTRO
SD, PS:	Brzoťín, Máriaššyho námestie č. súpisné 52, parc.č. 360 SO 01 – KAŠTIEL			FORMÁT:	6A4
ČASŤ:	ELEKTROINŠTALÁCIA			ZÁK. ČÍSLO:	
				MIERKA:	VYKR. ČÍSLO:
DBSAH :	ROZVÁDZAČ ROU2				13

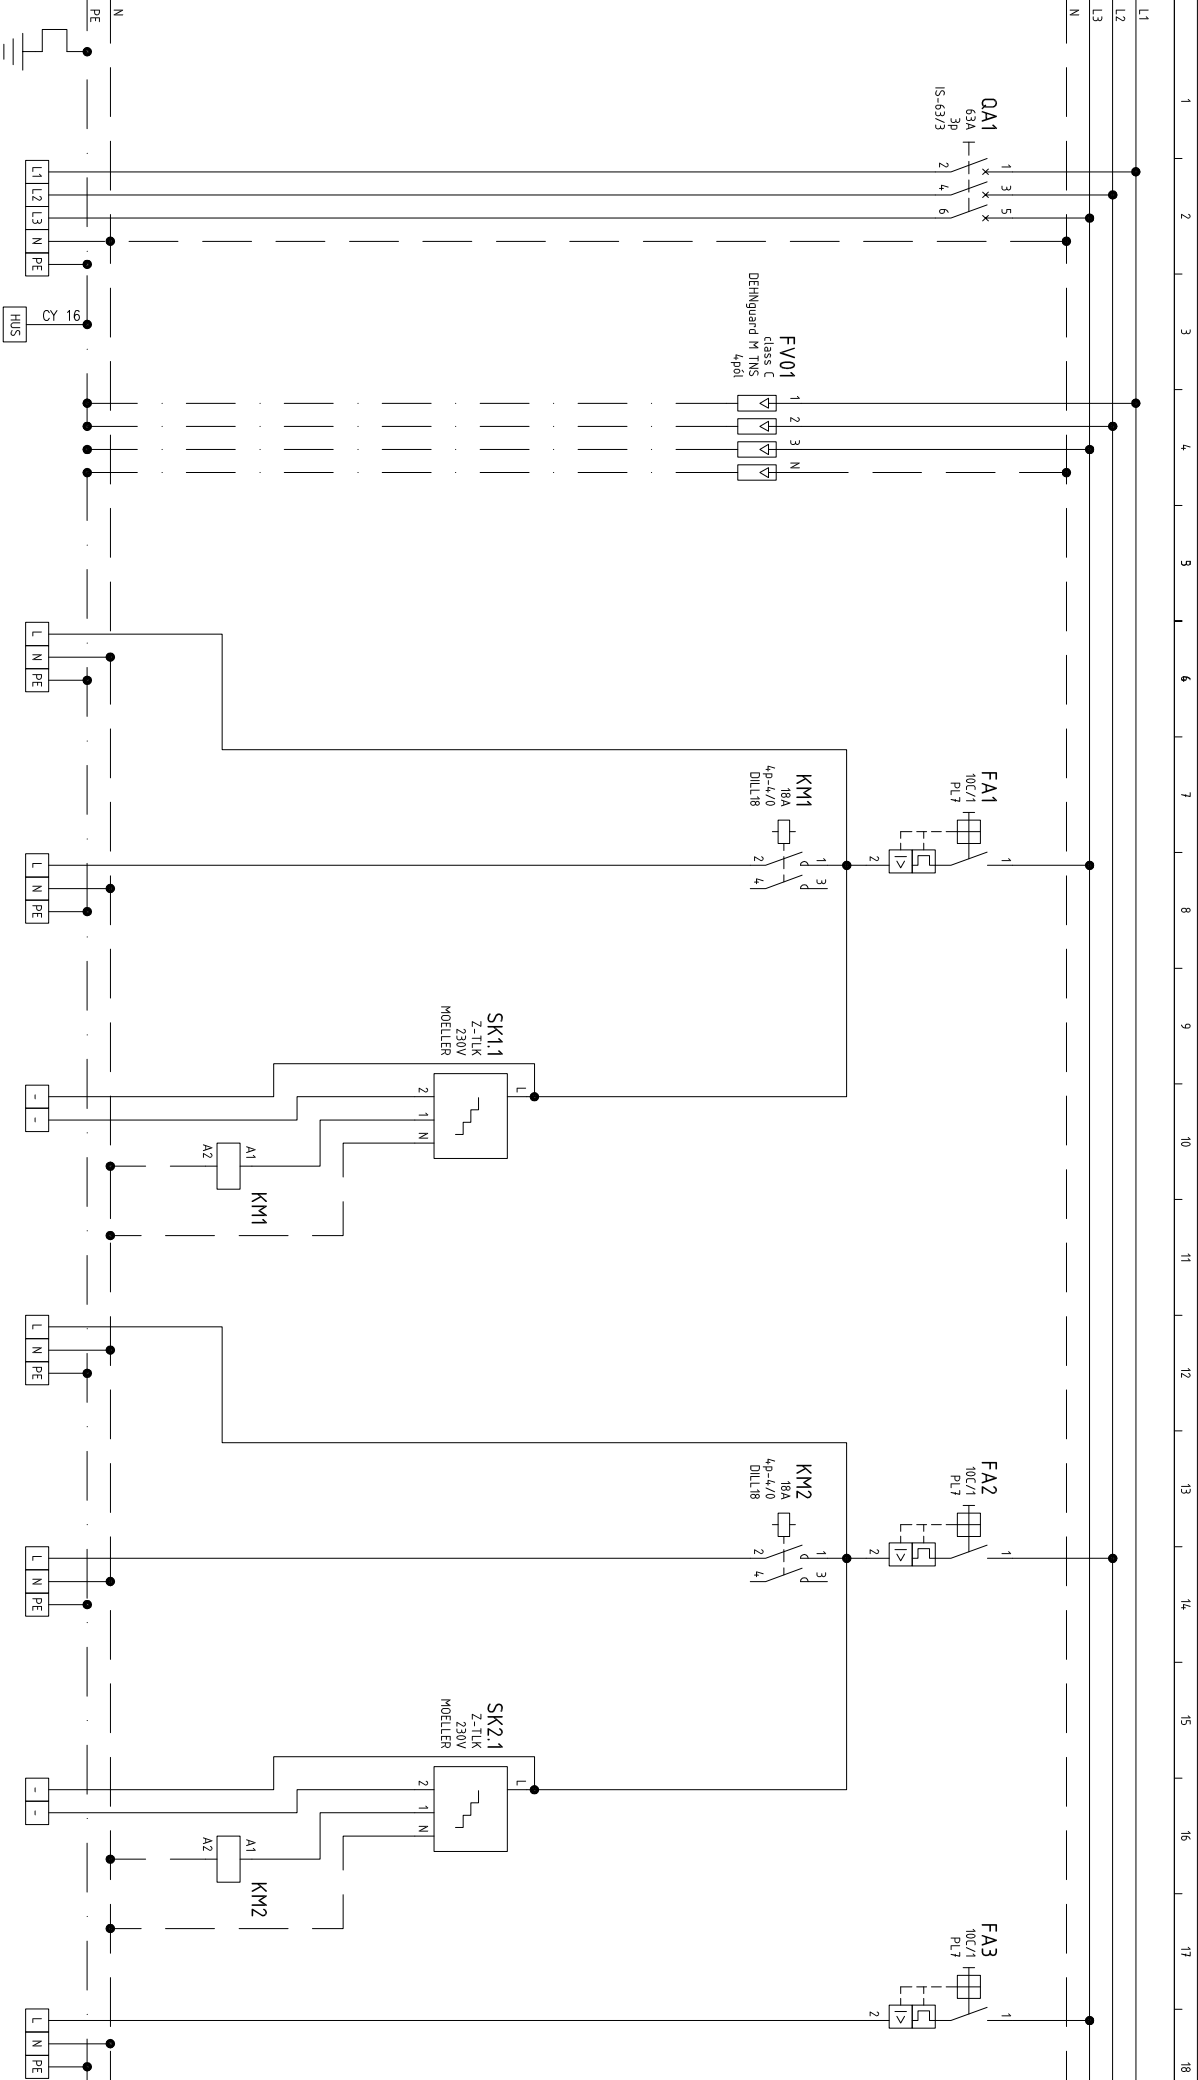


Vývod č.	-	1,2	1	1,1	2,2	2	2,1	3
Zariadenie	PRÍVOD Z R0U1	NÚDZOVÉ OSVETLENIE CHOD.	OSVETLENIE CHODBA	OVLÁDANIE OSVETLENIA	NÚDZOVÉ OSVETLENIE CHOD.	OSVETLENIE CHODBA	OVLÁDANIE OSVETLENIA	SVETLO CHODBA
Kábel typ	CYKY-J 5x16	CHKE-V-J 3x15	CYKY-J 3x15	CYKY-O 3x15	CHKE-V-J 3x15	CYKY-J 3x15	CYKY-O 3x15	CYKY-J 3x15
Kábel č.	-	-	-	-	-	-	-	-
P1 (kW)	29	-	-	-	-	-	-	-
Vývodka	-	-	-	-	-	-	-	-




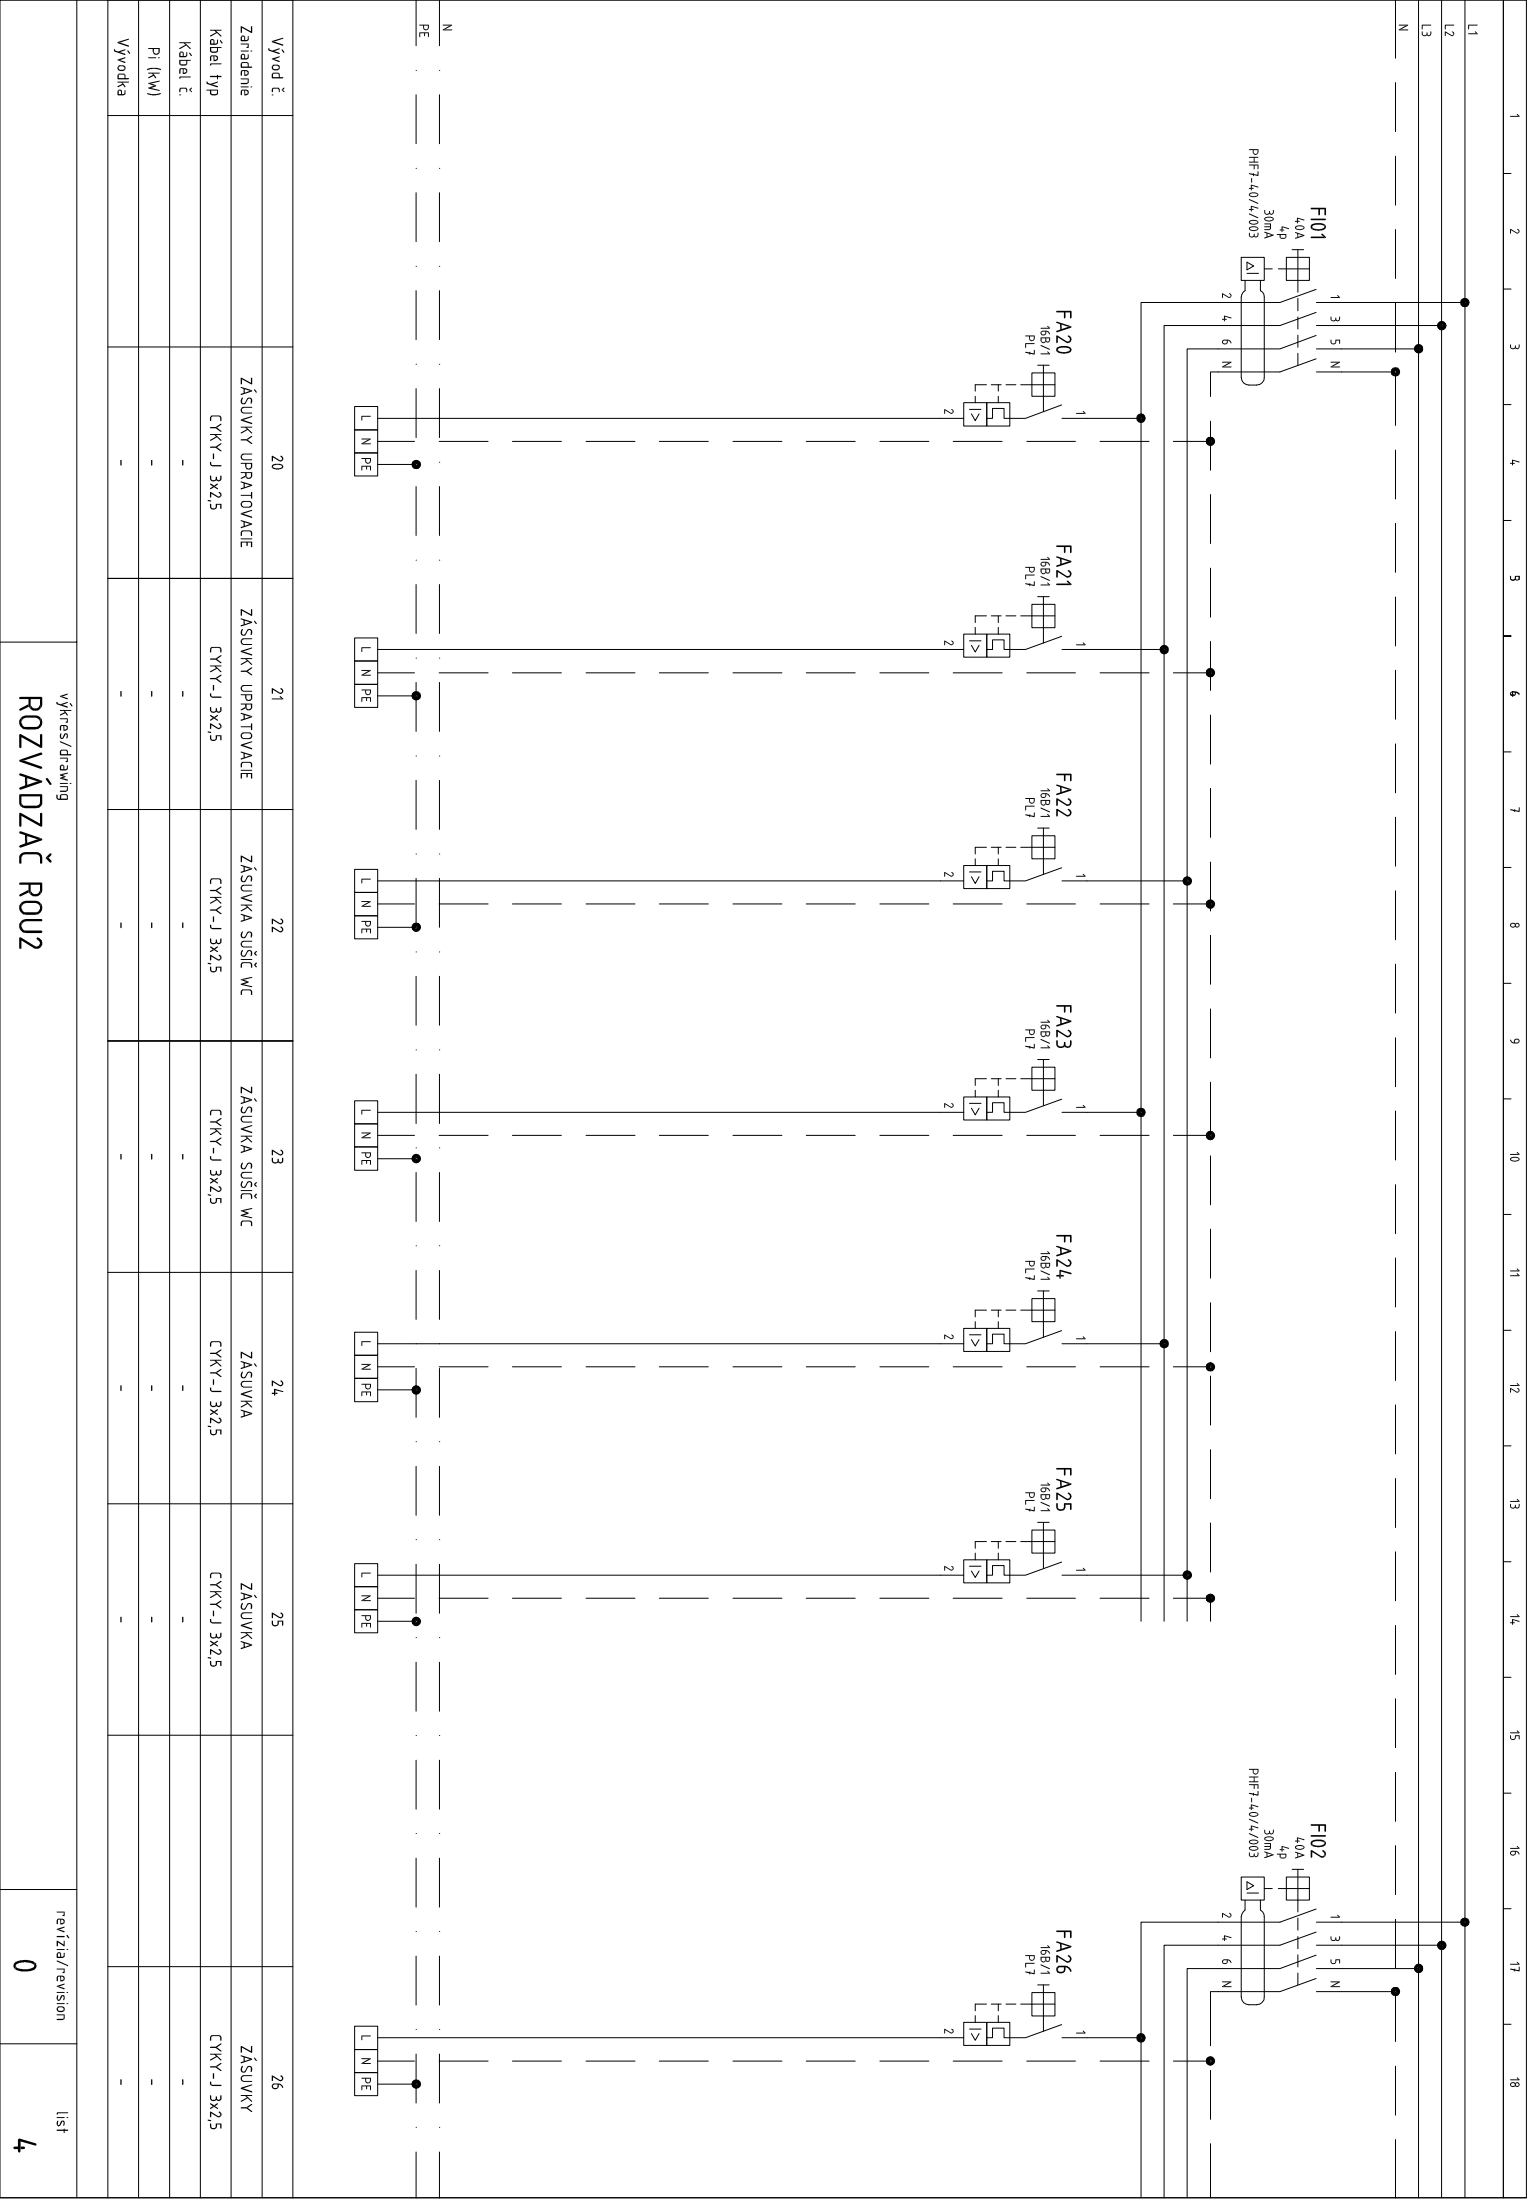

L1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
L2																		
L3																		
N																		

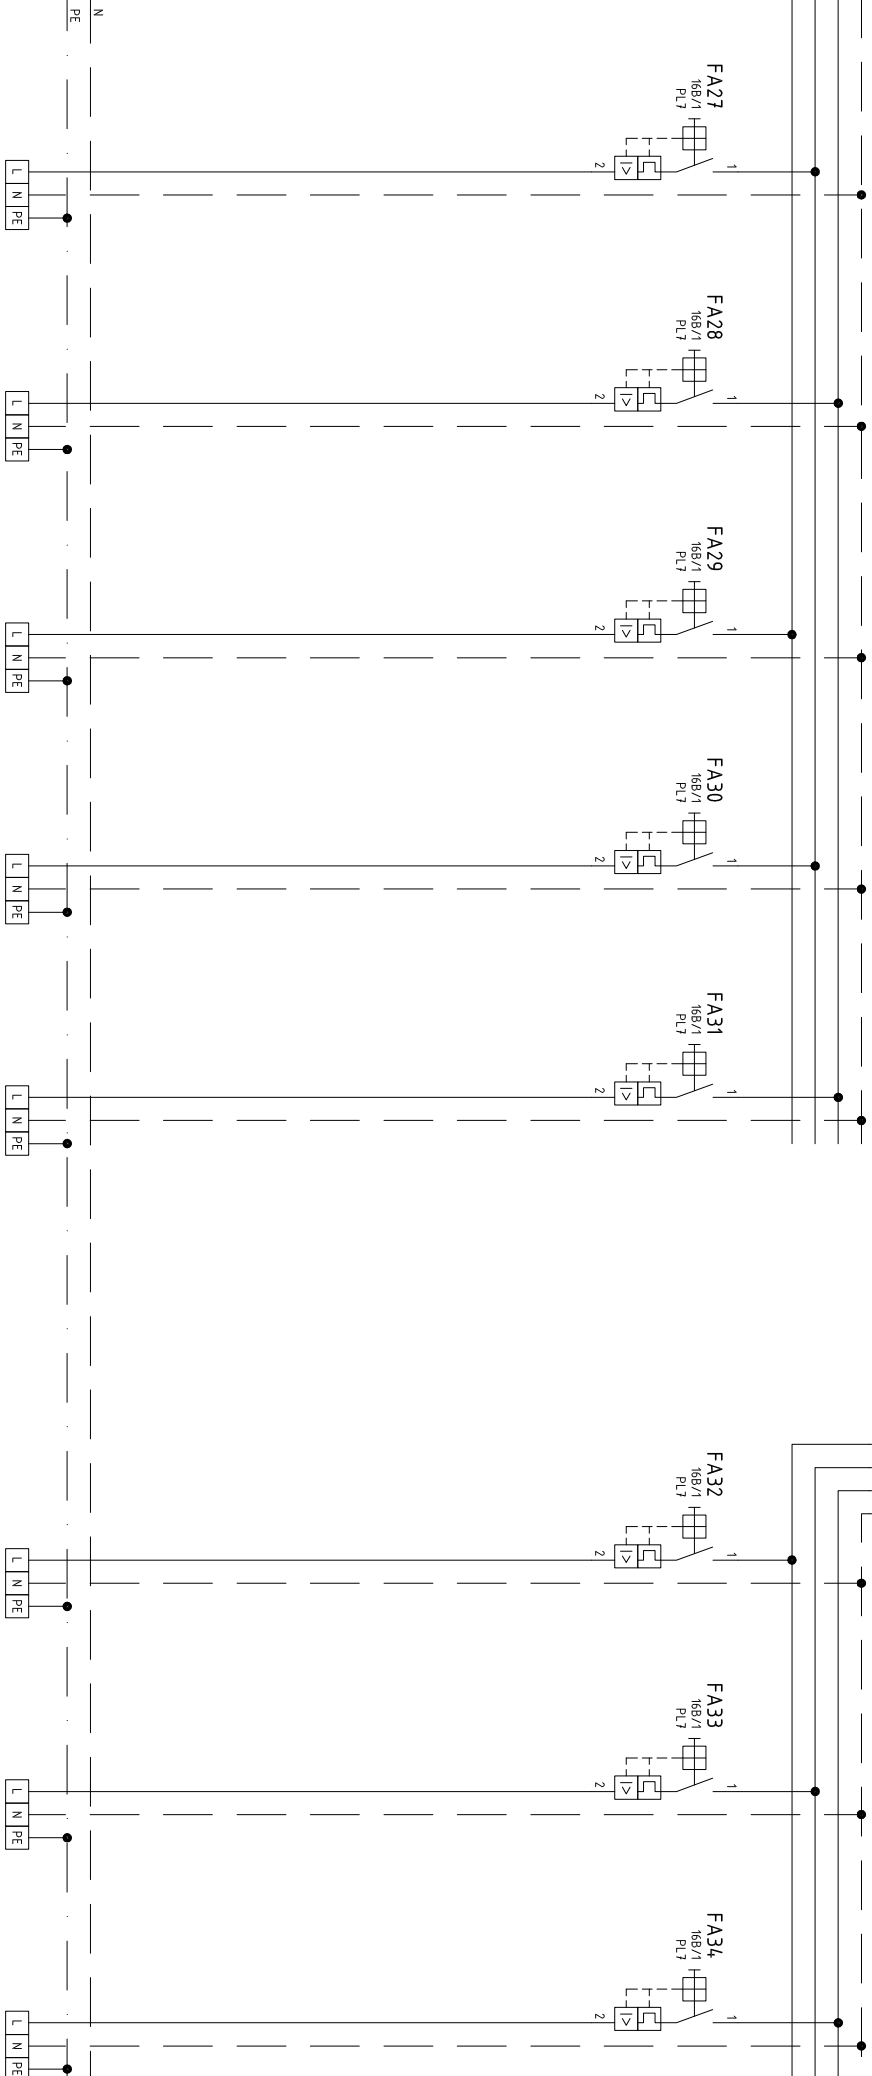

Vývod č.	27	28	29	30	31	32	33	34
Zariadenie	ZÁSUVKA SUŠIČ WC	ZÁSUVKA	ZÁSUVKA	ZÁSUVKA	ZÁSUVKA KANCELÁRIA	ZÁSUVKA	ZÁSUVKA	ZÁSUVKA
Kábel typ	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5
Kábel č.	-	-	-	-	-	-	-	-
Pl (kW)	-	-	-	-	-	-	-	-
Vývodka	-	-	-	-	-	-	-	-

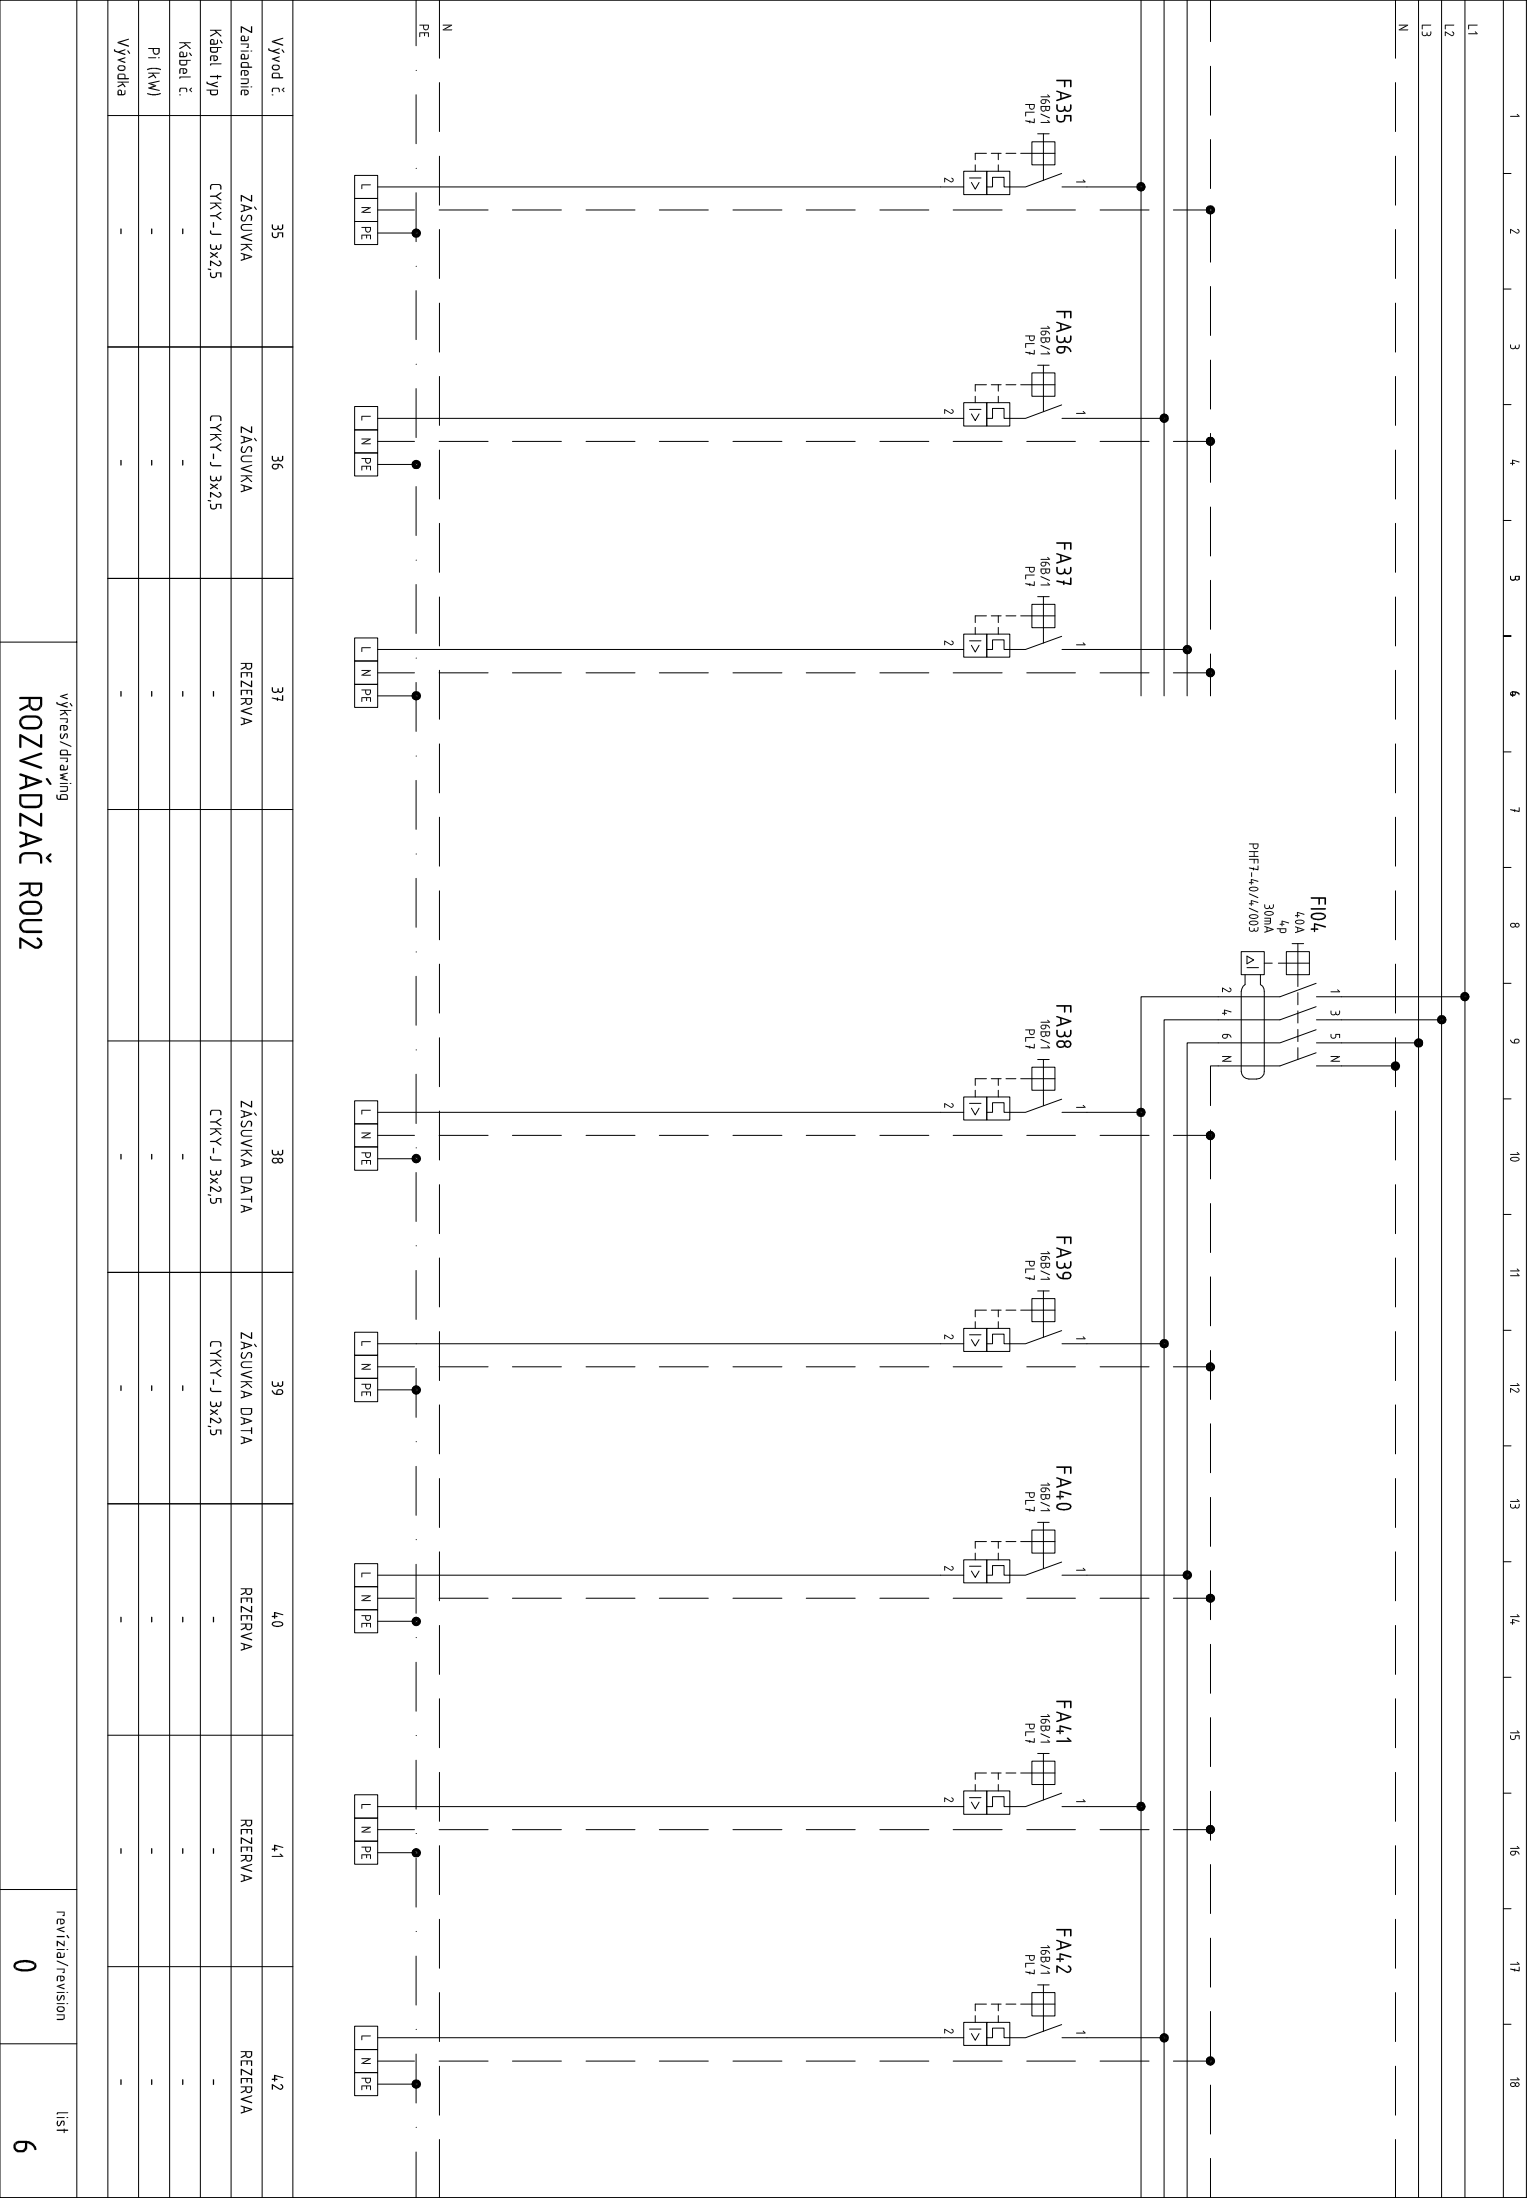

L1	1	2	3	4	5	6	7	8
L2								
L3								
N								



Vývod č.	43
Zariadenie	REZERVA
Kábel typ	-
Kábel č.	-
P1 (kW)	-
Vývodka	-

